

k.ú. Rtyně v Podkrkonoší



k.ú. Horní Kostelec

k.ú. Bohdašín n.O.

Stoka D1


Výtlak V1

Stoka A

PVC DN 250 ; 0,000 - 0,290

PE 100 ; D = 110 / 6,6 ; SDR 17 ; 0,000 - 0,488

PVC DN 250 ; 0,000 - 1,059 m

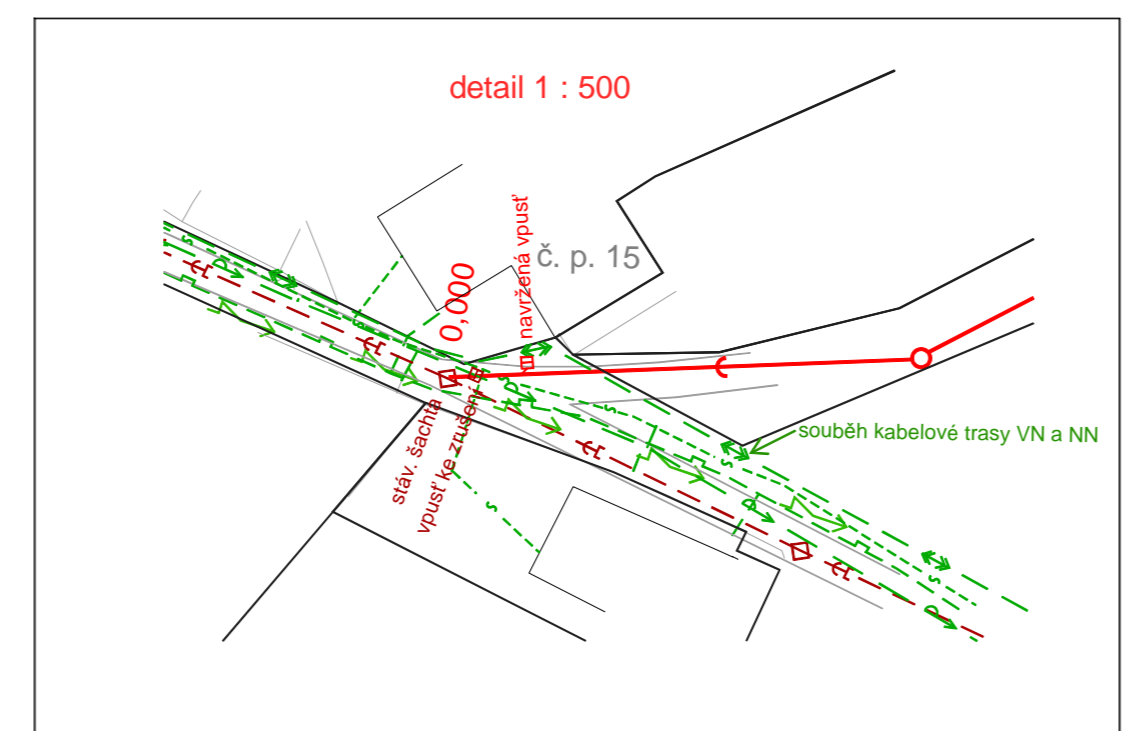

Legenda

- navržená splašková kanalizace
- navržený výtlak
- navržené přípojky
- navržená přípojka elektro
- domek pro rozvaděč a přenos dat
- stávající jednotná kanalizace
- stávající dešťová kanalizace
- stávající vodovod
- stávající STL plynovod
- stávající kabel O2
- stávající kabel VN
- stávající kabel NN
- nadzemní vedení VN
- kabel veřejného osvětlení

Ved. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Jindřich Řezníček	
	J. Řezníček			projektant vodovodních a kanalizačních zařízení	
Místo	Červený Kostelec - Bohdašín			Pališchova 1742	
Investor	Město Červený Kostelec			Náchod	
Červený Kostelec - Bohdašín , splašková kanalizace				Formát	A4
F.2.1 Stoka A km 0,0 - 0,541 ; stoka D1 ; CS a výtlak V1				Datum	V.2011
Podrobná situace - stoka D1 km 0,000 - 0,290 ; výtlak V1 km 0,000 - 0,488				Stupeň	DPS
				Zak. číslo	0008K
				Mřítko	1:1000
				Číslo výkresu	F.2.1.02

Napojeno do stávajícího kanálu šachty viz. det. 1 : 500

souběžná kabelová trasy VN a NN

souběžná kabelová trasy VN a NN

Přepažka PVC DN 200

Ø = 250 mm

ČS

Chráněná OC Ø324

Ø = 4 m

ul. Pod Bohdašínem

3941

1717

2360

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367

2367